



Строительные работы
Пусконаладочные работы
Электромонтажные работы
Эксплуатация электроустановок
Проектирование электроустановок

Россия, 248017, г. Калуга,
ул. Параллельная, д. 4а
Тел./факс 8 (4842) 77-44-88

Россия, 143000, Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 28
Тел./факс 8 (495) 543-75-55

ООО «МОЭК»

E-mail: oomoeek@bk.ru

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Строительство ВЛ-10кВ от опоры № 6 отпайка Ильинка ВЛ-10кВ №2 ПС «Агеево» до проектируемой ТП-25-10/0,4кВ. Строительство ТП-25-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ проводом СИП-2 3х50+1х54,6 до границ участка заявителя

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: филиал «Калугаэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье»


Директор ООО «МОЭК»


Воробьев А.Н.


Калуга 2023 г.

*Раздел 6 Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Графическая часть*


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 границы проекта планировки территории

 обозначение и границы земельного участка

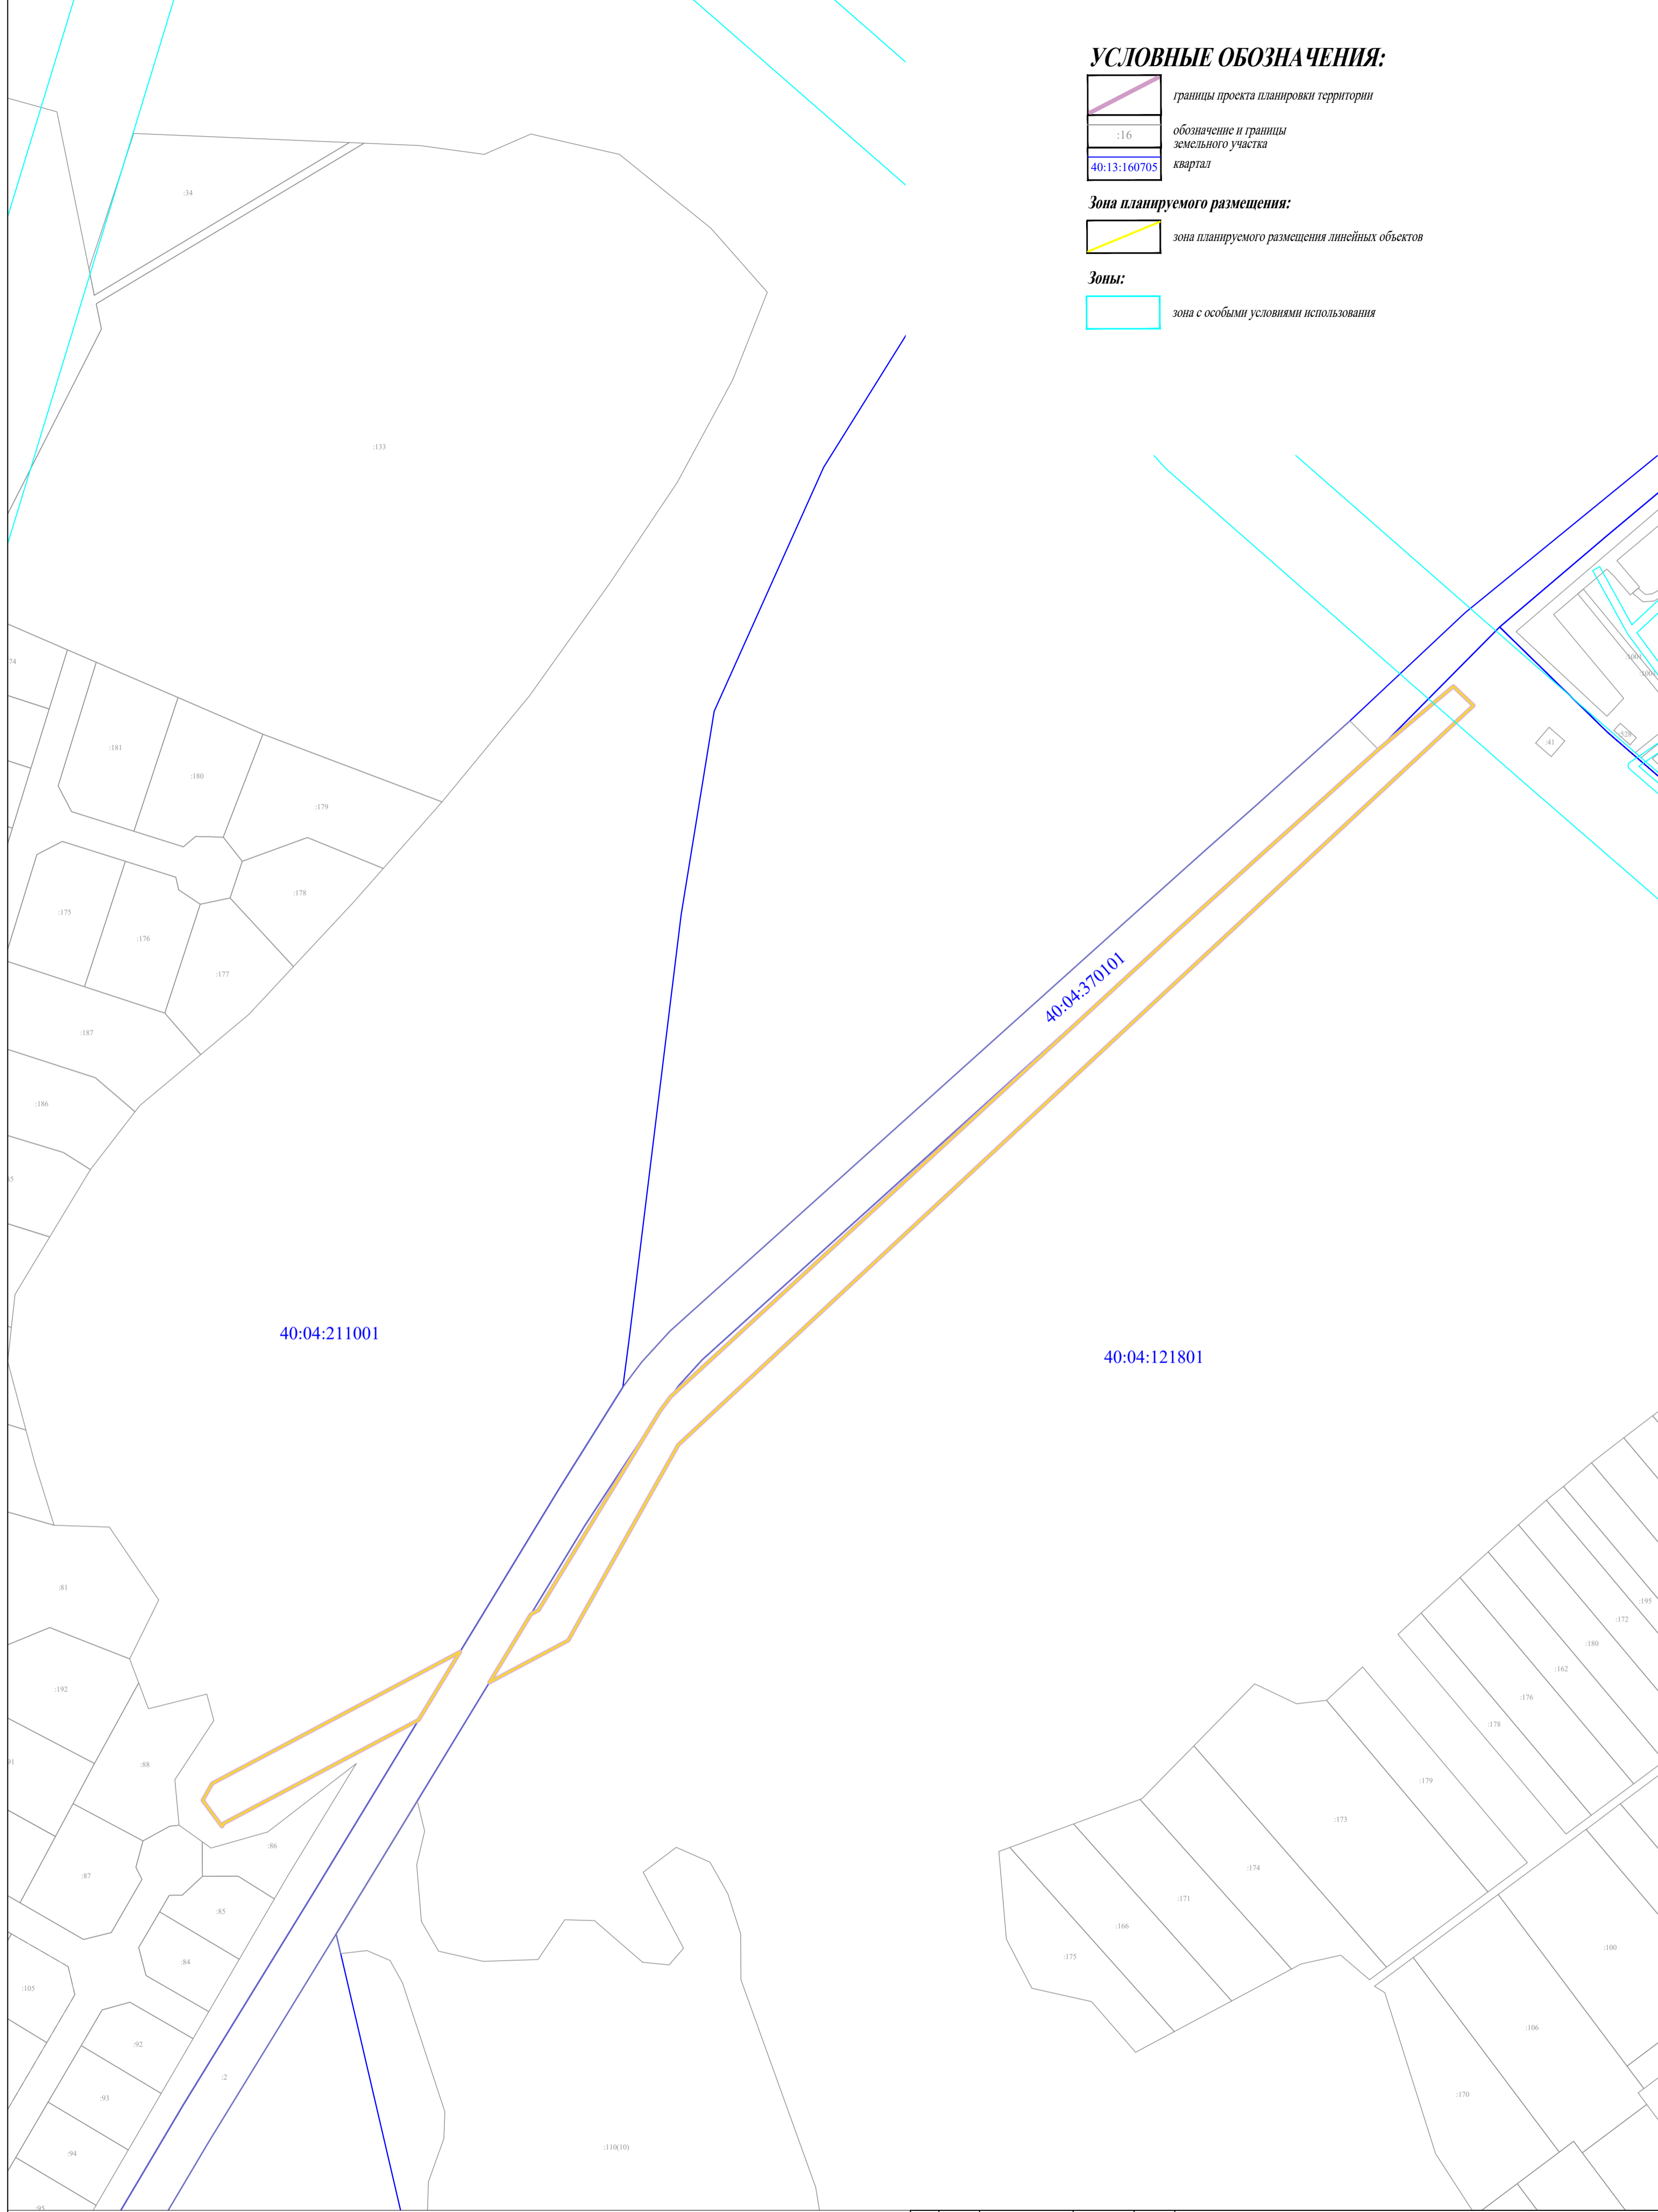
 квартал

Зона планируемого размещения:

 зона планируемого размещения линейных объектов

Зоны:

 зона с особыми условиями использования



40:04:211001

40:04:370101

40:04:121801

						Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 2 ПС «Пятовская» в части монтажа ответвительной арматуры в точке присоединения. Строительство ответвления проводом СИП-3 1x50 от опоры №24 отп. на КТП 252 ВЛ-10 кВ № 2 ПС «Пятовская» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Строительство ТП-25-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3x50+1x54,6 от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка Заявителя.		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.					Материалы по обоснованию проекта межевания территории	Стадия	Лист	Листов
Пров.						ПП	1	1
					Чертеж межевания территории (М 1:2000)	ООО КАДГЕОКАЛУГА		